

คู่มือแนวทางกำกับดูแลและ บริหารจัดการหลังเกิดเหตุเพลิง ไหม้โรงงานในนิคมฯ

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (สน.ปท.) จังหวัดชลบุรี
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

มิถุนายน 2566

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
บทที่ 1 ความเป็นมา สภาพปัญหา ลักษณะงาน	3
บทที่ 2 วิธีการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการที่ทำให้งานประสบความสำเร็จ เทคนิคหรือกลยุทธ์ที่ใช้	4
2.1 บทบาทหน้าที่ของสำนักงานนิคมฯ	4
2.2 บทบาทหน้าที่ของโรงงานที่เกิดเหตุ	20
2.3 บทบาทหน้าที่ของผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม	20
2.4 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานอื่นๆ	21
ภาคผนวก ก. มาตรการที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	22
ภาคผนวก ข. มาตรการที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติโรงงาน	28

บทที่ 1

ความเป็นมา สภาพปัญหา ลักษณะงาน

การเกิดเพลิงไหม้โรงงานในนิคมฯ หลังเพลิงสงบแล้วมีประเด็นต่างๆที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งดำเนินการ ทั้งในส่วนของการจัดการของเสียจากการดับเพลิง การดูแลผู้ประสบภัย ตลอดจนถึงการหาแนวทางดำเนินธุรกิจต่อไป รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ซึ่งหากไม่ได้มีการจัดทำแนวทางกำกับดูแลและบริหารจัดการหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ฯแล้ว จะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วน

หมายเหตุ: แนวทางการดำเนินการตามคู่มือนี้เทียบเคียงจากเหตุเพลิงไหม้ โรงงาน บริษัท ไสตริตส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

หมายเหตุ ED : Emergency Director

ตัวอย่าง Emer 02

	แบบรายงานเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉิน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	กณ. EMER 02 ☐ รายงานอันตราย ☐ รายงานความผิดปกติอื่น... ☒ รายงานอุบัติเหตุ/อุบัติภัย
เขียน ผวก. และ ☐ รพ.ป.ก.1 ☒ รพ.ป.ก.2 ☐ รพ.ป.ก.3 สำเนาเรียน ☐ รพ.ก.ส. (กสอ. เพื่อสื่อสาร) ☐ รพ.ก.พ. (สป.ก./สสอ. เพื่อสนับสนุนข้อมูล) ☒ ศส.ป. (เพื่อรายงาน อ.ก.)		
ประเภทของเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉิน ☒ อัคคีภัย (ไฟไหม้) ☐ อุบัติเหตุ/อุบัติภัย ☐ ขุนเขมรื่องเรียน ☐ ภัยจากธรรมชาติ ☐ ภัยจากการก่อการร้าย ☐ อื่นๆ		
(1) สถานที่ตั้ง (นิคมอุตสาหกรรม/ ท่าเรืออุตสาหกรรม) ปิ่นทอง ชื่อโรงงาน/สถานที่เกิดเหตุ บริษัท โลตตริฟส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ประเภทกิจการ ผลิตภัณฑ์เสริมเครื่องยนตเครื่องเรือน ทะเบียนโรงงาน 72240000625546 (น.65-6/2554-น.พ.) แปลงที่ดิน P.25 ที่ตั้งเลขที่ 789/117 หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน ตำบล/แขวง หนองแขม อำเภอ/เขต ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20110 โทรศัพท์ 038-348440 ต่อ 602 โทรสาร 038-348444 สัญชาติ/ผู้ถือใบอนุญาตใหญ่ จำนวนลูกจ้างทั้งหมด 270 คน (ชาย 238 คน หญิง 32 คน)		
(2) การตรวจสอบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ หรือการประสบอันตรายจากการทำงาน พยานที่เกิดเหตุ เพลิงไหม้บริเวณห้อง etching ในอาคารโรงงาน บริษัท โลตตริฟส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ปรกอบการเหตุการณ์ในส่วนเครื่องยนตเครื่องเรือน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19.45 น. สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม ปิ่นทอง ได้ส่งเจ้าหน้าที่ชื่อ นาย/นาง/นส. พิรุณพล ตันนามณี ตำแหน่ง ผอ.สน.ปท. เป็นผู้ร่วมตรวจ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น.		
ซึ่งขณะเกิดเหตุ ☒ มี/ไม่มี การประกอบกิจการโรงงาน จากการตรวจสอบสภาพที่เกิดเหตุสามารถสรุปสาเหตุได้ดังนี้ วันที่ 12 ก.พ. 2566 เวลาประมาณ 19.45 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณห้อง etching ภายในอาคารโรงงานซึ่งในเวลา ดังกล่าวได้มีการทำงานปกติแล้ว และเป็นการเริ่มต้นการเริ่มทำงานปกติ โดย นายธนภัตต์ ได้เข้าไปในพื้นที่เพื่อเปิด ไฟแสงสว่างในห้อง etching เพื่อเตรียมเข้าทำงานกะดึก ซึ่งจะเริ่มในเวลา 20.00 น. โดยได้ถอดแว่นที่ติดอยู่ที่ห้อง Glass Coat ซึ่งอยู่ด้านข้าง ต่อมาประมาณ 5 นาที นายธนภัตต์ได้มองเห็นเปลวไฟในห้อง etching ลักษณะลุกไหม้ ลามมาจากเพดานห้อง etching และลุกลามขึ้นไปยังเพดานอาคารโรงงาน ซึ่งมีคนงานในความรับผิดชอบอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุใน อาคารโรงงาน ทำให้เพลิงเกิดลุกไหม้อย่างรวดเร็ว โดยคนงานในความรับผิดชอบที่เข้าใช้โรงงานแบบบน ไฟเตือนภัยไหม้ ซึ่งตัวหาวมีประกายไฟโดยคนงานด้านในโรงงานได้พยายามกดการกดปุ่มหยุดสายพานเป็นเหตุให้ประกายไฟเกิดการลามไหม้ได้ (โปรดแนบแบบผังนิคมฯ ที่ระบุตำแหน่งจุดเกิดเหตุ/ภาพถ่ายแสดงรายละเอียดสถานที่เกิดเหตุ)		
(3) ความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติภัย หรือการประสบอันตรายจากการทำงาน ☐ เสียชีวิต จำนวน ราย (โปรดแนบบทสราย รายชื่อ-สกุล อายุ เพศ ตำแหน่ง) ☒ บาดเจ็บ/เจ็บป่วย จำนวน 1 ราย (โปรดแนบบทสราย รายชื่อ-สกุล อายุ เพศ ตำแหน่ง) ☐ ทรัพย์สินเสียหาย จำนวน บาท ☒ มีการหยุดการผลิต		

-2-
(4) ความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง ไม่มีผลกระทบกับชุมชนข้างเคียง
(5) การระงับเหตุ/การดำเนินการขึ้นต้นของผู้ประกอบอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่ ส.น.ปท. เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลนครศรีราชา และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแหลมฉบัง มูลนิธิและหน่วยกู้ภัยใน พื้นที่ใกล้เคียง ได้เข้าช่วยอำนวยความสะดวกและสกัดเพลิง ในส่วนของผู้ประกอบอุตสาหกรรมได้ให้การดูแลพนักงานที่ได้รับ บาดเจ็บจำนวน 1 คน โดยส่งเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ศรีราชา และส่งมาวัดกลับในพักรักษาตัวที่บ้านได้ ในทันทีเกิดเหตุ
(6) การสั่งการต่อโรงงาน สั่งการตามมวตจว 39 แห่ง พรบ.โรงงาน ให้ บริษัท โลตตริฟส์ (ไทยแลนด์) จำกัด หยุดประกอบกิจการ และ ประกาศเขตเพลิงไหม้ ความ ความคุมอาคาร พ.ศ.2522
(7) การดำเนินการ/การสั่งการของหน่วยงานภายนอก
(8) การดำเนินการแก้ไขและป้องกันการผลิตซ้ำของผู้ประกอบอุตสาหกรรม/สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม/สำนักงานท่าเรือ อุตสาหกรรม อยู่ระหว่างวิเคราะห์สอบสวนสาเหตุโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ซึ่งจะได้นำมาว่าความ มาตรการป้องกันแก้ไขต่อไป
(9) การติดตามตรวจสอบ/การดำเนินการของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม/สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรม อยู่ระหว่างเตรียมการ เข้าร่วมตรวจสอบพื้นที่โรงงาน กับเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน เพื่อวิเคราะห์สาเหตุ การเกิดเพลิงไหม้ ซึ่งในเบื้องต้นคาดว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน จะเข้าพื้นที่ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
(10) การให้ความช่วยเหลือ/เยียวยาแก่ผู้ประสบเหตุ บริษัท โลตตริฟส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ให้การดูแลพนักงานที่บาดเจ็บ 1 คน ในส่วนของกรดูแลพนักงานอื่น ๆ และการดำเนินธุรกิจไม่ระยะต่อไป อยู่ระหว่างพิจารณาหรือที่สภากาชาดดำเนินการช่วยเหลือด้านเงินกู้ยืมค่าเสียหาย ซึ่งหากได้ข้อสรุปแล้วจะได้กำหนดมาตรการดูแลที่เหมาะสมต่อไป
(11) ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ
ผู้รายงาน (นายฐานันท์ นิลเพชร) (ดำรง) ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 5 หน่วยงาน ส.น.ปท. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น.

2.1.2 สนับสนุนข้อมูลต่อ กนอ. สนง. เพื่อจัดทำข้อมูลให้ ผวก. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย สื่อสาร ข้อมูลต่อหน่วยงานภายนอก

เศรษฐกิจ
13/02/2566 16:39 447

กนอ.สั่งโรงงานไอสตริกส์หยุดกิจการชั่วคราวหลังไฟไหม้หนัก



ชลบุรี 13 ก.พ.-กานีเล้งไอสตริกส์โรงงานในตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านนา จังหวัดชลบุรี เมื่อคืนไฟไหม้โรงงานได้ 1 คน โดยสาเหตุเกิดจากการเกิดไฟฟ้า
ลัดวงจร กนอ.สั่งโรงงานหยุดประกอบกิจการชั่วคราว



นายวิรัช อัครบ่อ ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า จากการเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานในตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านนา จังหวัดชลบุรี เมื่อคืนวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ในเวลา 20.15 น. ซึ่งเป็นโรงงานของบริษัท ไอสตริกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องเล่นเครื่อง
ปั่น โดยในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงระหว่างการเปลี่ยนกะก่อนการเริ่มทำงานของกะกลางคืน เหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บ 1 ราย โดยบาดเจ็บเล็กน้อย มีผลจากสะเก็ดของเศษ
พลาสติกและไฟฟ้าที่ชนศีรษะและหน้าขา ซึ่งบริษัท ได้นำส่งโรงพยาบาลฉุกเฉิน ศรีราชา ได้รับการปฐมพยาบาลและกลับบ้านได้ทั้งหมดในวันเกิดเหตุ



ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านนา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ หน่วยกู้ภัย และมูลนิธิต่างๆ ได้เข้าร่วมควบคุมเพลิงจนสามารถควบคุมเพลิงได้ในเวลา
ประมาณ 23.00 น.



สนม (Good to go) สกนอ.พัฒนาและจัดการพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการและนักลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบ้านนา จังหวัดชลบุรี
ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานในตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านนา จังหวัดชลบุรี เมื่อคืนวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ในเวลา 20.15 น. ซึ่งเป็นโรงงานของบริษัท ไอสตริกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องเล่นเครื่อง
ปั่น โดยในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงระหว่างการเปลี่ยนกะก่อนการเริ่มทำงานของกะกลางคืน เหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บ 1 ราย โดยบาดเจ็บเล็กน้อย มีผลจากสะเก็ดของเศษ
พลาสติกและไฟฟ้าที่ชนศีรษะและหน้าขา ซึ่งบริษัท ได้นำส่งโรงพยาบาลฉุกเฉิน ศรีราชา ได้รับการปฐมพยาบาลและกลับบ้านได้ทั้งหมดในวันเกิดเหตุ

ติดต่อ: 02-000-0000, 02-000-0000, 02-000-0000, 02-000-0000

ตัวอย่างข้อมูลที่สื่อสารต่อภายนอก (ที่มาแหล่งข่าว: <https://tna.mcot.net/business-1114150>)

2.1.3 การประกาศเขตเพลิงไหม้

สำนักงานนิคมฯ จะต้องพิจารณาว่าเหตุเพลิงไหม้นั้นเข้าข่ายต้องดำเนินการประกาศเขตเพลิงไหม้ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 หรือไม่ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

(1) มีอาคารถูกเพลิงไหม้ตั้งแต่ 30 หลังคาเรือนขึ้นไป หรือ

(2) บริเวณที่เกิดเพลิงไหม้มีเนื้อที่ตั้งแต่หนึ่งไร่ขึ้นไป

- ถ้าไม่เข้าข่ายให้ดำเนินการตาม 2.1.3.1

- ถ้าเข้าข่ายให้ดำเนินการตาม 2.1.3.2


2.1.3.1 กรณีที่ไม่เข้าข่ายเป็นเขตเพลิงไหม้

ในกรณีที่เหตุเพลิงไหม้ไม่เข้าข่ายที่ต้องดำเนินการประกาศเขตเพลิงไหม้ (อาคารถูกเพลิงไหม้น้อยกว่า 30 หลังคาเรือน หรือพื้นที่ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้มีเนื้อที่ไม่ถึง 1 ไร่) ให้สำนักงานนิคมฯ แจ้งผู้บริหาร (กนอ.) ทราบ โดยรายงานตามแผนผังการสื่อสาร กรณีเกิดเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินในนิคมฯ และจัดทำรายการตามขั้นตอนแนวทางวิธีปฏิบัติการรายงานข้อเท็จจริง กรณีเกิดเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินในนิคมฯ (Emer 01 และ Emer 02) ไม่ต้องดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารแต่อย่างใด

2.1.3.2 กรณีที่เข้าข่ายเป็นเขตเพลิงไหม้


ถ้าเหตุเพลิงไหม้นั้นเข้าลักษณะที่จะต้องดำเนินการประกาศเป็นเขตเพลิงไหม้ สั่งการโดย ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมฯ ซึ่งได้รับมอบอำนาจจาก ผวก. ตามคำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 592/2564 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ให้สำนักงานนิคมฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติดังนี้



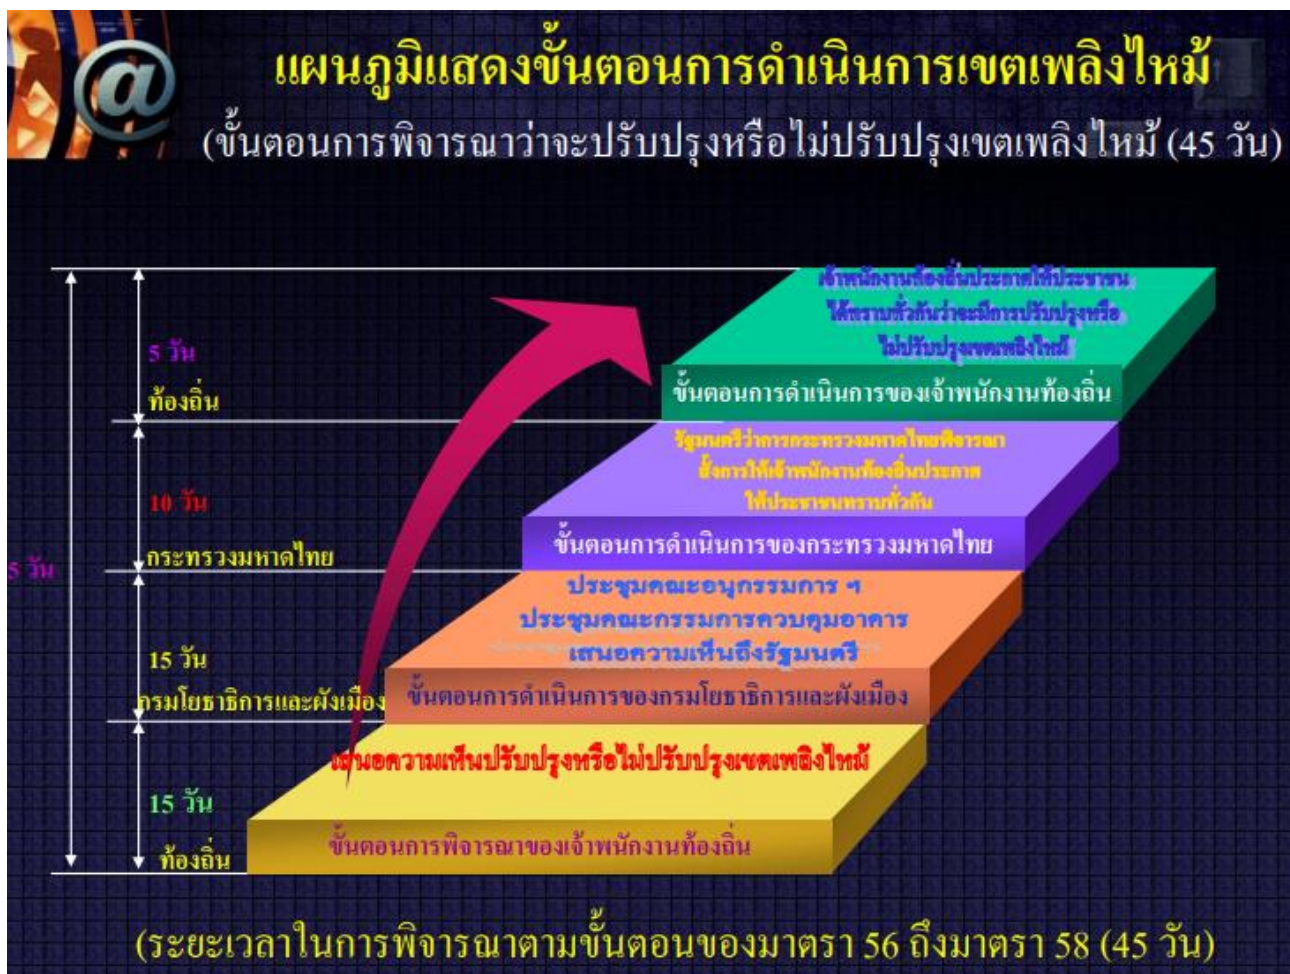

1) ให้สำนักงานนิคมฯ จัดทำแผนที่สังเขปแสดงแนวเขตเพลิงไหม้ขอบเขตพื้นที่ที่ถูกเพลิงไหม้ขอบเขตบริเวณระยะ 30 เมตร โดยรอบพื้นที่ที่ถูกเพลิงไหม้

**แผนที่แสดงเขตนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี**

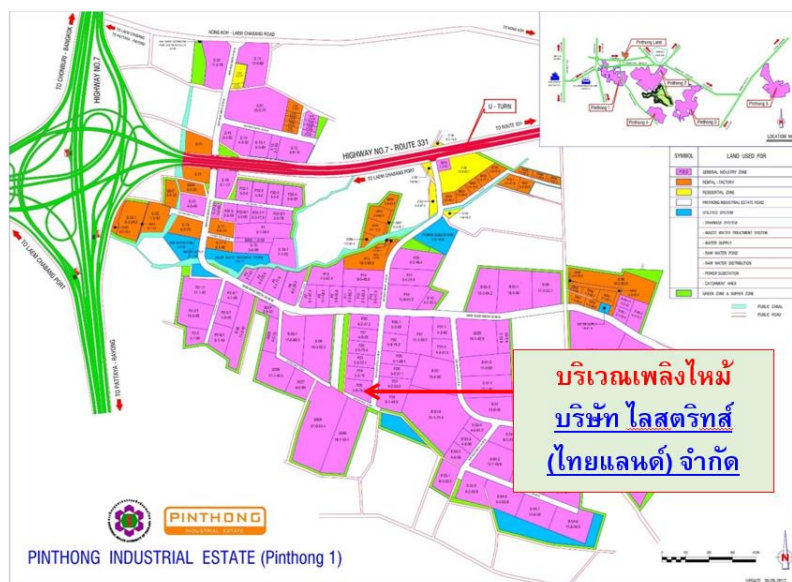

2) ให้สำนักงานนิคมฯ ตีตประกาศแสดงเขตเพลิงไหม้พร้อมแผนที่สังเขป ไว้ ณ สำนักงานนิคมฯ และบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ โดยในประกาศนั้นให้ระบุการกระทำอันต้องห้ามไว้ ดังนี้

- ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารในเขต เพลิงไหม้ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่เกิดเพลิงไหม้
- หากผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามที่กล่าวมา จะต้องถูกบังคับตามมาตรา 40 มาตรา 42 และมาตรา 43 แห่งพระราช

บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เว้นแต่เป็นการก่อสร้างอาคารชั่วคราวเพื่อประโยชน์ในการบรรเทาทุกข์ที่จัดทำหรือควบคุมโดยราชการ หรือการดัดแปลง หรือซ่อมแซมอาคารเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อยู้อาศัย หรือใช้ชั่วคราวเท่านั้น


 ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 เรื่อง ประกาศเขตเพลิงไหม้

ตามที่ได้เกิดเพลิงไหม้ขึ้น เมื่อวันที่ ๑๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่อาคารโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบึงทอง จังหวัดพิษณุโลก หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ในฐานะทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เทรนเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เป็นเจ้าของอาคาร โดยบริษัท โกลด์ริทซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ครอบครองอาคาร ประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ของเครื่องบินแปลงที่ดัดแปลงที่ P.๒๕ เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบึงทอง เลขที่ ๑๘๘๐/๑๑๗ ถนนสายหนองค้อ-แหลมอับัง ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเข้าลักษณะเป็นเขตเพลิงไหม้ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ รายละเอียดตามแผนที่แนบท้ายประกาศนี้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ ห้ามผู้ใดกระทำการในเขตเพลิงไหม้และบริเวณติดต่อกันภายในระยะ ๓๐ เมตร โดยรอบบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ ดังต่อไปนี้

(๑) ห้ามมิให้ผู้ใดทำการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่เกิดเพลิงไหม้

(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือ ผู้แจ้งตามมาตรา ๓๔ ตรี ในเขตเพลิงไหม้ให้ระงับการกระทำตามที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งไว้ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่เกิดเพลิงไหม้

ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ เว้นแต่เป็นการก่อสร้างอาคารชั่วคราว เพื่อประโยชน์ในการบรรเทาทุกข์ ที่จัดทำหรือควบคุมโดยทางราชการ หรือการดัดแปลงหรือซ่อมแซมอาคารเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อยู้อาศัยหรือใช้สอยชั่วคราว เท่านั้น

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖


 (นายพิรุณ รัตนานนท์)
 ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบึงทอง ปฏิบัติงานแทน
 ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



3) ให้สำนักงานนิคมฯ พิจารณาว่าสมควรจะมีการปรับปรุงเขตเพลิงไหม้หรือไม่โดยคำนึงถึงประโยชน์ในการป้องกันอัคคีภัยการสาธารณสุขการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมการผังเมืองการสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจรและให้เสนอความเห็นพร้อมด้วยแผนที่สังเขปแสดงแนวเขตเพลิงไหม้ที่แสดงข้อมูลรายละเอียดต่างๆ คือ สถานที่ วัน เวลา ที่เกิดเพลิงไหม้ลักษณะอาคาร จำนวนอาคารและเนื้อที่บริเวณที่ถูกเพลิงไหม้ เสนอต่อประธานคณะกรรมการควบคุมอาคาร สำนักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารกรมโยธาธิการและผังเมือง ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เกิดเพลิงไหม้ เพื่อที่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารจะได้แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อคณะกรรมการพิจารณาแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ และคณะกรรมการควบคุมอาคารในกรณีเขตเพลิงไหม้อยู่ในเขตอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นมากกว่าหนึ่งท้องถิ่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่มีพื้นที่เขตเพลิงไหม้มากกว่าเป็นผู้เสนอความเห็นภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เกิดเพลิงไหม้

๔. เมื่อพิจารณาประโยชน์ในด้านการศึกษาแล้ว มีความเห็นว่า บริเวณพื้นที่เพอริออลอยู่ภายใต้
ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๒ อยู่ในที่ดินประเภท ทอ. (สีม่วง)
ให้เป็นที่ดินประเภทส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อจัดการอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม
สำหรับอุตสาหกรรมเป็นนโยบายพิเศษตามนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และอุตสาหกรรมที่เหมาะสม
กับศักยภาพของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นที่ดินสำหรับประกอบกิจการอุตสาหกรรม ซึ่ง
อาคารที่มีเพอริออลได้ใช้ประโยชน์เป็นไปตามประเภทของที่ดินที่กำหนด

๕. เมื่อพิจารณาประโยชน์ด้านการศึกษาโดยรวม มีความเห็นว่า อาคารที่เกิดเหตุเพลิงไหม้
ไม่ได้เป็นพื้นที่การประกาศให้เป็นจุดพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ศิลปกรรม ไม่เป็นโบราณสถาน หรืออาคารที่ใช้
เพื่อการศาสนา เช่น วัด หรือมัสยิด อยู่ในบริเวณพื้นที่เพอริออล

๖. เมื่อพิจารณาประโยชน์ด้านความอ่านวามสะดวกแก่จราจร มีความเห็นว่า บริเวณ
พื้นที่มีระบบโครงข่ายถนนเข้า-ออก โดยมีถนนภายในนิคมเมืองจราจรกว้าง ๒๒ เมตร และ ๑๔ เมตร รถที่เพลิง
สามารถเข้าใช้พื้นที่เพื่อเก็บและรับอัยคักได้โดยสะดวก และโดยรอบพื้นที่มีการติดตั้งระบบป้ายจราจร
ด้านเพลิงอย่างสม่ำเสมอ ทุกกระยะ ๑๕๐ เมตร

ก. การพิจารณาแล้ว จึงมีความเห็น ไม่ปรับปรุงเขตเพอริออลให้แจ้งขึ้น ในกรณีมีความประสงค์
จะพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว สามารถใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ ๑๐๒/๒๕๖๒ เรื่อง การพัฒนาที่ดินสำหรับใช้ประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรม ควบคุมการก่อสร้างอาคาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในด้านป้องกันและชะงักรับอัยคัก
ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายพิรุณ ตานานนท์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตอุตสาหกรรมป้องกันและป้องกันแผน
ผู้ว่าการกรมอุตสาหกรรมพิเศษแห่งประเทศไทย

โทร. ๐ ๒๔๓๘ ๑๓๓๓ ต่อ ๑๐๓
โทรสาร ๐ ๒๔๓๘ ๓๕๕

[illegible]

คณะกรรมการควบคุมอาคาร จะพิจารณาความเห็นของเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วจึงเสนอความเห็น พร้อมทั้งขอสังเกตต่อรัฐมนตรีเพื่อสั่งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศให้ประชาชนในเขตเพลิงไหม้ทราบว่า จะมี การปรับปรุงหรือไม่ ประกาศดังกล่าวให้ประกาศไว้ ณ สำนักงานราชการส่วนท้องถิ่นนั้นและบริเวณที่เกิดเพลิง ไหม้ ซึ่งในขั้นตอนนี้ต้องใช้เวลาในการดำเนินการไม่เกิน 45 วัน นับแต่วันที่เกิดเพลิงไหม้ โดยตัวอย่างนำเสนอ ข้อมูลต่อคณะกรรมการควบคุมอาคารกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อพิจารณาดังนี้

การพิจารณาว่าสมควรจะมี การปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ แห่งนี้หรือไม่ โดยคำนึงถึง ประโยชน์ ดังต่อไปนี้

1. ด้านการป้องกันและเข้าระงับอัคคีภัย
2. ด้านการสาธารณสุขและการรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3. ด้านการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4. ด้านการผังเมือง
5. ด้านการสถาปัตยกรรม
6. ด้านการอำนวยความสะดวกแก่จราจร

1. ด้านการป้องกันและเข้าระงับอัคคีภัย

มีความเห็นว่า บริเวณพื้นที่มีระบบโครงข่ายถนนเข้า-ออก เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายคมนาคมโดยรอบซึ่งเป็นถนนภายในพื้นที่นิคมฯ ผิว ทางจราจรกว้าง 12 เมตร และ 14 เมตร ทั้งนี้ที่ตั้งโรงงานอยู่ห่างจาก สถานีดับเพลิงเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ประมาณ 3 กิโลเมตร และ สถานีดับเพลิงย่อยเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ประมาณ 5 กิโลเมตร และโดยรอบพื้นที่มีการติดตั้งระบบหัวจ่ายน้ำดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอ ทุกระยะ 150 เมตร



ภาพเหตุการณ์เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้



✓ สถานีดับเพลิง



2. ด้านการสาธารณสุขและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มีความเห็นว่า บริเวณพื้นที่เพลิงไหม้มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลโดยรับบริการจากเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ นิคมอุตสาหกรรมมีระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางเพื่อรับน้ำเสียทั้งในส่วนของอุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภค บำบัดก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและบริเวณใกล้เคียง

✓ ระบบระบายน้ำ

ระบบระบายน้ำรอบตัวอาคารเพื่อรองรับน้ำฝนและน้ำใช้แล้วจากโรงงานก่อนปล่อยสู่ระบบระบายน้ำส่วนกลางของนิคมฯ

✓ การกำจัดขยะมูลฝอย

บริเวณพื้นที่เพลิงไหม้มีพื้นที่จัดเก็บขยะมูลฝอยโดยรับบริการจากเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์



3. ด้านการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มีความเห็นว่า มีความพร้อมในการบำบัดน้ำเสีย การกำจัดขยะมูลฝอย ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนและบริเวณใกล้เคียง

✓ การบำบัดน้ำเสีย

มีระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางเพื่อรับน้ำเสียทั้งในส่วนของอุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภค บำบัดก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ



4. ด้านการผังเมือง

มีความเห็นว่า บริเวณพื้นที่เพลิงไหม้อยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๒ อยู่ในที่ดินประเภท ขอ. (สีม่วง) ให้เป็นที่ดินประเภทเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษตามนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และอุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นที่ดินสำหรับการประกอบกิจการอุตสาหกรรม ซึ่งอาคารที่เกิดเพลิงไหม้ได้ใช้ประโยชน์เป็นไปตามประเภทของที่ดินที่กำหนด

หน้า ๖
เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓๐๑ ง ราชกิจจานุเบกษา ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

สถาบันราชการ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ กิจการวิจัยและพัฒนา และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษ


ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภท ขอ. เป็นที่ดินประเภทเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการอุตสาหกรรม ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การอยู่อาศัย เกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ กิจการวิจัยและพัฒนา และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการอุตสาหกรรม

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภท อ. เป็นที่ดินประเภทพัฒนาอุตสาหกรรม ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมหรือเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม คลังสินค้า สถาบันราชการ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และกิจการอื่น นอกจากข้อห้าม ดังต่อไปนี้

- (๑) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด
 - (๒) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน
 - (๓) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ
- การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการโรงงานหรือคลังสินค้า ให้มีระยะห่างจากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ำบางปะกง และคลองใหญ่ ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร

แผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๒

บริเวณเพลิงไหม้

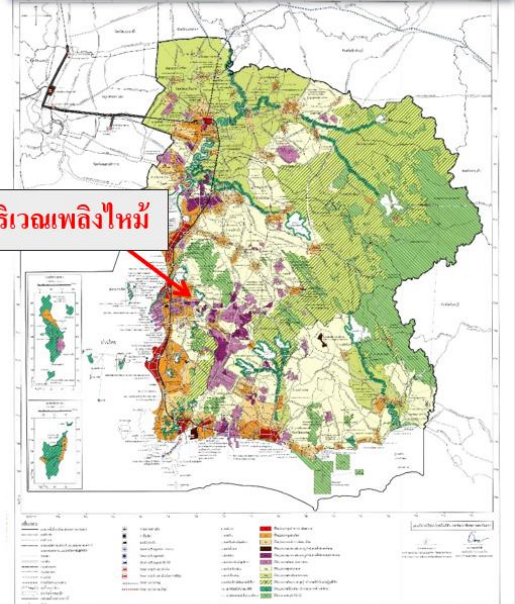

6. ด้านการอำนวยความสะดวกแก่จราจร

มีความเห็นว่า บริเวณพื้นที่มีระบบโครงข่ายถนนเข้า-ออก โดยมีถนนภายในนิคมผิวจราจรกว้าง 12 เมตร และ 14 เมตร รถดับเพลิงสามารถเข้าถึงพื้นที่เพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยได้โดยสะดวก



ความเห็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น

กนอ. พิจารณาแล้ว จึงมีความเห็น ไม่ปรับปรุงเขตเพลิงไหม้แห่งนี้

ในกรณีมีความประสงค์จะพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว สามารถใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 และฉบับที่ 4 พ.ศ. 2550
- ประกาศการนิคมอุตสาหกรรม ที่ 103/2556 เรื่อง การพัฒนาที่ดินสำหรับผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ควบคุมการก่อสร้างอาคาร

หลังจากการนำเสนอว่าจะมีการปรับปรุงเขตเพลิงไหม้หรือไม่ คณะกรรมการควบคุมอาคารฯ จะแจ้งผลการพิจารณากลับมาที่ กนอ. ดังตัวอย่างหนังสือฉบับนี้

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๗๑๐/๕๕๖๗



ถึง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ตามที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือ ที่ อก ๕๑๐๕.๗/๐๐๑๗ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แจ้งว่า ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารโรงงานของบริษัท โลสตริตส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๗๘๘/๑๑๗ ถนนสายหนองค้อ - แหลมฉับัง ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบึงทอง ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีชั้นลอย ใช้เป็นโรงงานและสำนักงาน ถูกเพลิงไหม้ จำนวน ๑ หลัง คิดเป็นพื้นที่บริเวณเพลิงไหม้ ประมาณ ๑ ไร่ ๒ งาน ๒๕ ตารางวา ซึ่งเข้าลักษณะเป็นเขตเพลิงไหม้ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้พิจารณาตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วเสนอความเห็นไม่ปรับปรุงเขตเพลิงไหม้แห่งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโยธาธิการและผังเมืองขอเรียนว่า คณะกรรมการควบคุมอาคารได้พิจารณาแล้วมีมติไม่ปรับปรุงเขตเพลิงไหม้แห่งนี้ และได้เสนอเรื่องดังกล่าวให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา บัดนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาแล้วสั่งให้ประกาศไม่ปรับปรุงเขตเพลิงไหม้แห่งนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และประกาศให้ประชาชนในเขตเพลิงไหม้ทราบว่า ไม่มีการปรับปรุงเขตเพลิงไหม้แห่งนี้ ตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และเมื่อประกาศไม่ปรับปรุงเขตเพลิงไหม้แล้วโปรดส่งสำเนาประกาศดังกล่าวให้กรมโยธาธิการและผังเมืองทราบด้วย



สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๒๖

โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๔๗

2.1.4 การสั่งการตามมาตรา 37 หรือตามมาตรา 39

มาตรา 37 ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบว่า ผู้ประกอบกิจการโรงงานผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือการประกอบกิจการโรงงานมีสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหาย หรือความเดือดร้อนแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน ใหญ่ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือ แก้ไขหรือปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กำหนดได้

ในกรณีที่เห็นสมควร เมื่อได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวง หรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจผูกมัดประทับตราเครื่องจักรเพื่อมิให้เครื่องจักรทำงานได้ ในระหว่างการ ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง

มาตรา 39 ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานใดจงใจไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงาน เจ้าหน้าที่ตามมาตรา 37 โดยไม่มีเหตุอันควรหรือในกรณีที่ปรากฏว่าการประกอบกิจการของโรงงานใด อาจจะทำให้เกิดอันตราย ความเสียหายหรือความเดือดร้อนอย่างร้ายแรงแก่บุคคล หรือทรัพย์สินที่อยู่ใน โรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงานให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวง มอบหมายมีอำนาจสั่งให้ ผู้ประกอบกิจการโรงงานนั้นหยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว และปรับปรุง แก้ไขโรงงานนั้นเสียใหม่หรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะ เวลาที่กำหนด

ถ้าผู้ประกอบกิจการโรงงานได้ปรับปรุงแก้ไขโรงงานหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ กำหนดแล้ว ให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายสั่งให้ประกอบกิจการโรงงานต่อไปได้

ถ้าผู้ประกอบกิจการโรงงานไม่ปรับปรุงแก้ไขโรงงานหรือไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง ภายในเวลาที่ กำหนดให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายมีอำนาจสั่งปิดโรงงานได้ และในกรณีที่ เป็น โรงงานจำพวกที่ 3 ให้คำสั่งปิดโรงงานดังกล่าวมีผลเป็นการเพิกถอนใบอนุญาตด้วย

ตัวอย่างหนังสือสั่งการให้หยุดประกอบกิจการโรงงานตามมาตรา 39

ที่ อก 5105.7/0016



สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบึงทอง
150 หมู่ 9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230

14 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง ให้หยุดประกอบกิจการโรงงาน

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท โลสตรวิส (ไทยแลนด์) จำกัด

ตามที่ บริษัท โลสตรวิส (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์ของเครื่องบิน ในที่ดิน แปลงที่ P.25 ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบึงทอง ต่อมาได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19.45 น. และระงับเหตุในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23.00 น. ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้พบว่า สภาพโรงงาน พื้นที่การประกอบกิจการ และเครื่องจักรถูกเพลิงไหม้เสียหาย ลักษณะดังกล่าวก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหาย ความเดือดร้อนอย่างร้ายแรงแก่บุคคลหรือทรัพย์สินภายในโรงงานและบริเวณโดยรอบ นั้น

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) จึงมีคำสั่งให้ บริษัท โลสตรวิส (ไทยแลนด์) จำกัด หยุดประกอบกิจการทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 14 พฤษภาคม 2566 นับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งนี้เป็นต้นไป และให้บริษัท โลสตรวิส (ไทยแลนด์) จำกัด ดำเนินการ ดังนี้

1. ให้ระงับการใช้พื้นที่โรงงานทั้งหมดในการประกอบกิจการ
2. ตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างอาคาร พร้อมมีหนังสือรับรองการตรวจสอบจากวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร พร้อมทั้งสรุปผลการตรวจสอบและการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าว แล้วเสนอให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป
3. ให้ดำเนินการกำจัดกากของเสีย วัสดุที่เสียหายและน้ำเสียที่ใช้ในการระงับเหตุฉุกเฉินให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548
3. ให้ปรับปรุงระบบป้องกันอัคคีภัยให้มีประสิทธิภาพ
4. ให้สอบสวน หาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้และจัดทำมาตรการป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ


ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้นด้วย

/ จึงเรียนมา ...

-2-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้น จะได้รับโทษตามกฎหมาย อนึ่งหากท่านประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ ให้ยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง และการอุทธรณ์ย่อมไม่เป็นการทุเลาการปฏิบัติตามคำสั่ง (โปรดดูคำแนะนำและคำเตือนด้านหลัง)

ขอแสดงความนับถือ


 (นายธาดา สุนทรพันธุ์)
 รองผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 ผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมาย

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบึงทอง
โทร. 0 3811 1943 ต่อ 102
โทรสาร 0 3811 1945

คำแนะนำและคำเตือน

- ผู้ใดประกอบกิจการโรงงานในระหว่างที่มีคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงาน หรือภายหลังที่มีคำสั่งให้ปิดโรงงาน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ปรับอีกวันละห้าพันบาทจนกว่าจะหยุดประกอบกิจการ สถาปนิก วิศวกร หรือผู้ทำงานในโรงงาน หรือคนงาน ที่ฝ่าฝืนทำงานในโรงงานเฉพาะส่วนที่มีคำสั่งให้หยุด หรือยังฝ่าฝืนทำงานในโรงงานที่มีคำสั่งให้ปิดโรงงานเพื่อให้โรงงานประกอบกิจการต่อไป ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้ประกอบกิจการโรงงาน
- ถ้าท่านปรับปรุงแก้ไข หรือปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งได้แล้วเสร็จก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามคำสั่ง และประสงค์จะประกอบกิจการโรงงาน จะต้องแจ้งให้ผู้ออกคำสั่งนี้ทราบ และเมื่อมีการสั่งให้ประกอบกิจการโรงงานได้แล้ว ท่านจึงจะดำเนินการได้
- ถ้าท่านไม่ปรับปรุงแก้ไขโรงงาน หรือไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด อาจเป็นเหตุให้ถูกสั่งปิดโรงงานได้ และในกรณีเป็นโรงงานจำพวก 3 คำสั่งปิดโรงงานย่อมมีผลเป็นการเพิกถอนใบอนุญาตด้วย

2.2 บทบาทหน้าที่ของโรงงานที่เกิดเหตุ

- ประสานงาน อำนาจความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ภายนอกที่ต้องเข้าพื้นที่ เช่น หน่วยดับเพลิง ตำรวจ เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่ต้องเข้าพื้นที่ เจ้าหน้าที่สำนักงานนิคมฯ เป็นต้น
- บริหารจัดการของเสียที่เกิดจากการดับเพลิงให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของการนำจากการดับเพลิง ของเสียที่ถูกเพลิงไหม้ เป็นต้น
- สื่อสารข้อมูลต่างๆกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถตรวจวิเคราะห์สาเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ดูแลและบรรเทาทุกข์ ชุมชน/โรงงานข้างเคียง ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้
- ดูแลและบรรเทาทุกข์ พนักงานที่ได้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิตจากเหตุการณ์
- ประสานงานกับสำนักงานนิคมฯในพื้นที่/ ผู้พัฒนานิคมฯ เพื่อขอสำเนาใบอนุญาตต่างๆ ตลอดจนขอรับการสนับสนุนอื่นๆ เช่น การจัดเตรียมสำนักงานชั่วคราว การเช่าโรงงานชั่วคราว เป็นต้น เพื่อให้การดำเนินธุรกิจสามารถเริ่มต้นใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
- ประสานหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่เพลิงไหม้ และในส่วนที่เพลิงไหม้ไหม้ ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคต่างๆเพื่อหาแนวทางการจัดการที่เหมาะสมต่อไป
- ดำเนินการตามข้อสั่งการของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด

2.3 บทบาทหน้าที่ของผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม

- อำนาจความสะดวกและสนับสนุนข้อมูลหน่วยงานภายนอกในการเข้าพื้นที่นิคมฯ เพื่อสอบสวนหรือปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเหตุเพลิงไหม้
- ดูแลการจัดการน้ำจากการดับเพลิงมิให้ส่งผลกระทบต่อระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง และโรงงานข้างเคียง
- จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคในนิคมฯเพื่อเตรียมพร้อมหากมีการลุกลามของเพลิงในภายหลัง เช่น การสำรองน้ำดับเพลิง ไฟแสงสว่างชั่วคราว เป็นต้น
- ประชาสัมพันธ์แจ้งเหตุให้โรงงานอื่นๆในนิคมฯถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
- สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆแก่โรงงานที่ประสบเหตุ เช่น สำนักงานชั่วคราว โรงงานแห่งใหม่ (ชั่วคราว) ระบบน้ำ-ไฟ ชั่วคราวในพื้นที่เพลิงไหม้ เป็นต้น
- ดูแลและบรรเทาทุกข์ ชุมชน/โรงงานข้างเคียง ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ ร่วมกับสำนักงานนิคมฯ
- พิจารณาลดหย่อนหรือผ่อนผันค่าเช่า/ค่าธรรมเนียมต่างๆให้โรงงานประสบเหตุ ตามความเหมาะสม

2.4 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานอื่นๆ

- ประสานงานกับสำนักงานนิคมฯอุตสาหกรรม และบริษัทผู้พัฒนานิคมฯ ในการเข้าปฏิบัติงานในนิคมฯ
- Update แนวปฏิบัติและการรายงานผลตามข้อกำหนดที่หน่วยงานกำกับดูแลให้กับ โรงงานเกิดเหตุ และสำนักงานนิคมฯ ได้รับทราบและปฏิบัติได้ถูกต้อง

ภาคผนวก ก.

มาตราที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร



มาตราที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

หมวด 7 ... เขตเพลิงไหม้

- ❖ **มาตรา 56** เมื่อเกิดเพลิงไหม้บริเวณใดอันเข้าลักษณะเป็นเขตเพลิงไหม้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศแสดงเขตเพลิงไหม้ไว้ ณ สำนักงานของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น และบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ โดยมีแผนที่สังเขปแสดงแนวเขตเพลิงไหม้ พร้อมทั้งระบุให้ทราบถึงการกระทำอันต้องห้ามตามพระราชบัญญัตินี้
- ❖ **มาตรา 57** ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่เกิดเพลิงไหม้ ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้าง คัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารในเขตเพลิงไหม้ และให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ทำการก่อสร้าง คัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือผู้ที่แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ ในเขตดังกล่าวอยู่แล้วก่อนวันที่เกิดเพลิงไหม้ระงับการกระทำตามที่ได้รับอนุญาต หรือที่ได้แจ้งไว้แล้วนั้น ตามระยะเวลาดังกล่าวด้วย



มาตราที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

บทบัญญัติในมาตรา 57 วรรคหนึ่งไม่ให้ใช้บังคับแก่

- (1) การก่อสร้างอาคารชั่วคราวเพื่อประโยชน์ในการบรรเทาทุกข์ ซึ่งจัดทำหรือควบคุมโดยทางราชการ
- (2) การคัดแปลง หรือซ่อมแซมอาคารเพิงเท่าที่จำเป็นเพื่อยู้อาศัยหรือใช้สอยชั่วคราว

มาตราที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

หมวด 7 ... เขตเพลิงไหม้

❖ **มาตรา 58** ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาว่าสมควรจะมีการปรับปรุงเขตเพลิงไหม้หรือไม่ โดยคำนึงถึงประโยชน์ในการป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจร และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเสนอความเห็นพร้อมด้วยแผนที่สังเขปแสดงแนวเขตเพลิงไหม้ต่อคณะกรรมการควบคุมอาคาร ในกรณีที่เขตเพลิงไหม้อยู่ในเขตอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นมากกว่าหนึ่งท้องที่ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ร่วมกันพิจารณาและเสนอความเห็น ทั้งนี้ **ภายในสิบห้าวัน**นับแต่วันที่เกิดเพลิงไหม้

เมื่อคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาความเห็นของเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว ให้เสนอความเห็นพร้อมทั้งข้อสังเกตต่อรัฐมนตรีเพื่อสั่งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศให้ประชาชนในเขตเพลิงไหม้ทราบว่า จะมีการปรับปรุงหรือไม่ ประกาศดังกล่าวให้ประกาศไว้ ณ สำนักงานของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นและบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เกิดเพลิงไหม้ www.themegallery.com **LOGO**

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดำเนินการเขตเพลิงไหม้

(ขั้นตอนการพิจารณาว่าจะปรับปรุงหรือไม่ปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ (45 วัน))



(ระยะเวลาในการพิจารณาตามขั้นตอนของมาตรา 56 ถึงมาตรา 58 (45 วัน))

มาตราที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522


หมวด 7 ... เขตเพลิงไหม้

❖ **มาตรา 59** ในกรณีที่มีการประกาศไม่ปรับปรุงเขตเพลิงไหม้แล้ว ให้การห้ามตามมาตรา 57 วรรคหนึ่ง เป็นอันยกเลิก

ในกรณีที่มีการประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหม้แล้ว ให้การห้ามตามมาตรา 57 วรรคหนึ่ง ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปอีกเป็นเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่มีประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหม้นั้นและให้สำนักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารจัดทำแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อประกาศใช้บังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ในราชกิจจานุเบกษาภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดำเนินการเขตเพลิงไหม้

(ขั้นตอนการพิจารณาจัดทำแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ (60 วัน))

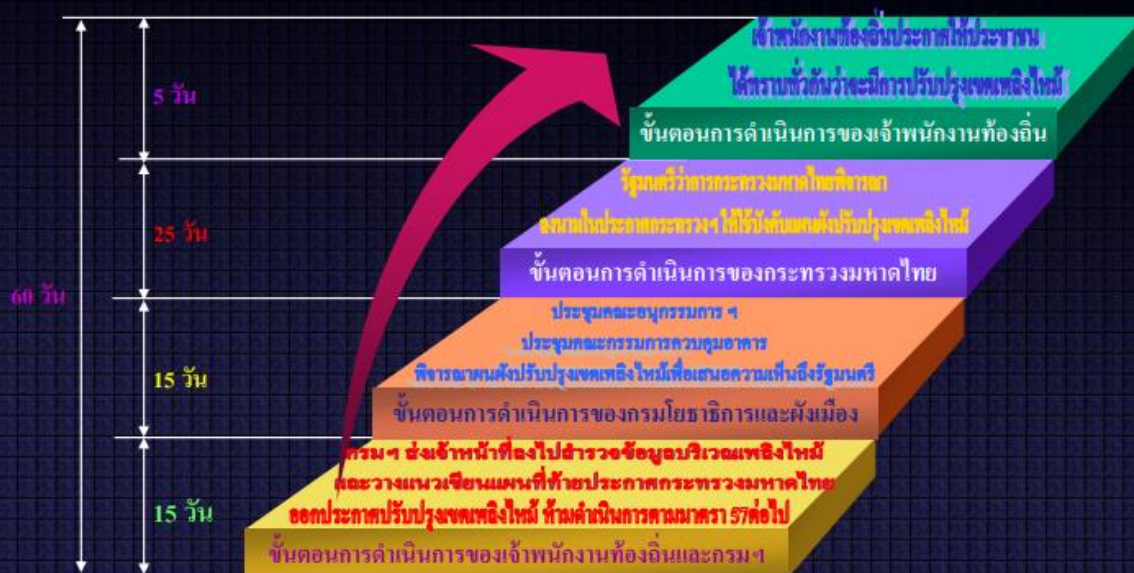



มาตราที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

หมวด 7 ... เขตเพลิงไหม้

- ❖ **มาตรา 60** เมื่อมีประกาศใช้บังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้แล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้าง คัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารในเขตตามแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ให้ผิดไปจากที่กำหนดในแผนผังนั้น และบรรดาใบอนุญาตให้ทำการก่อสร้าง คัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือใบรับแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ ที่ได้ออกไว้ก่อนวันประกาศใช้บังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ซึ่งขัดกับแผนผังดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิก

ให้นำมาตรา 40 มาตรา 42 และมาตรา 43 มาใช้บังคับแก่การฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่งโดยอนุโลม



มาตราที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

หมวด 7 ... เขตเพลิงไหม้

- ❖ **มาตรา 60 ทวิ** ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเริ่มต้นดำเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ตามประกาศใช้บังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ตามมาตรา 60 ภายในสองปีนับแต่วันใช้บังคับประกาศดังกล่าว

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเวนคืนที่ดินหรือสั่งห้ามทรัพย์ใดเพื่อใช้ประโยชน์ตามที่กำหนดในแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ ให้จ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนก่อนเริ่มต้นดำเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ โดยกำหนดตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่มีประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ แต่ถ้าไม่สามารถจ่ายเงินค่าทดแทนได้ภายในสองปีนับแต่วันใช้บังคับประกาศดังกล่าว ให้กำหนดตามราคาประเมินทุนทรัพย์ดังกล่าวที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการจ่ายเงินค่าทดแทน

ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้เริ่มต้นดำเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศดังกล่าวเป็นอันยกเลิก



มาตราที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

หมวด 7 ... เขตเพลิงไหม้

- ❖ **มาตรา 61** ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องจัดให้ได้มาซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ใด เพื่อใช้ประโยชน์ตามที่กำหนดในแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ ให้ดำเนินการเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์นั้น โดยให้นำกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม
- ❖ **มาตรา 62** เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในท้องที่ใดอันเข้าลักษณะเป็นเขตเพลิงไหม้ ถ้าท้องที่นั้นยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัตินี้บังคับ ให้ถือว่าได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ในท้องที่นั้นตั้งแต่วันที่เกิดเพลิงไหม้ แต่ถ้าต่อมามีการประกาศไม่ปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ตามมาตรา 58 ให้ถือว่าพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีประกาศนั้น

ภาคผนวก ข.

มาตราที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติโรงงาน



คำสั่งกระทรวงยุติธรรม

ที่ ๒๓๖/๒๕๕๔

เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

ตามที่ได้มีคำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ ๑๔๒/๒๕๓๖ เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๓๖ โดยมอบหมายให้ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) เป็น "ผู้อนุญาต" มีอำนาจหน้าที่ในการอนุญาต สั่งการ อนุมัติ และมอบหมายตามมาตรา ๒๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗ วรรคสอง มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ปลัดกระทรวงยุติธรรมให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวข้างต้น และมอบหมายให้ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และรองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสายงานต่าง ๆ ที่มีภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุญาตการตั้งโรงงาน การประกอบกิจการโรงงาน การกำกับและดูแลโรงงาน เป็นผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติ สั่งการ และมอบหมายตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรมซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายวิฑูรย์ สิมะโชติ)
ปลัดกระทรวงยุติธรรม



คำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม

ที่ ๑๑๑/๒๕๕๕

เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

ตามที่ได้มีคำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ ๑๔๐/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยแต่งตั้งให้ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รองผู้ว่าการที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสายงานต่างๆ ที่มีภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุญาตการตั้งโรงงาน การประกอบกิจการโรงงาน การกำกับและดูแลโรงงาน พนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริการเบ็ดเสร็จครบวงจร ๓ ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยความสะดวกสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม และผู้อำนวยการกองบริการธุรกิจอนุญาตผู้ประกอบการ มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรมซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และพนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่สังกัดสายงานบริการและสิ่งแวดล้อม สายงานปฏิบัติการ ๑ สายงานปฏิบัติการ ๒ และสายงานท่าเรืออุตสาหกรรม ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม และผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรม ระดับ ๔ วิศวกร วิทยาการ นักวิทยาศาสตร์ และช่าง มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๓๕ (๑) มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรมซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวข้างต้น และแต่งตั้งให้ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ขึ้นใหม่

๑. ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รองผู้ว่าการที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสายงานต่างๆ ที่มีภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุญาตการตั้งโรงงาน การประกอบกิจการโรงงาน การกำกับและดูแลโรงงาน และพนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งดำรงตำแหน่ง ดังนี้

- ๑.๑ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการผู้ประกอบการ
- ๑.๒ ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยความสะดวกสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม
- ๑.๓ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม
- ๑.๔ ผู้อำนวยการกองอนุญาตผู้ประกอบการ

๖ ๐๐๐ ๐๐๐๐
หน้า ๒๓๓๓

โดยให้ ...

๒

โดยให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งมีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

๒. พนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่สังกัดสายงานบริการและสิ่งแวดล้อม
สายงานปฏิบัติการ ๑ สายงานปฏิบัติการ ๒ และสายงานปฏิบัติการ ๓ ซึ่งดำรงตำแหน่ง ดังนี้


๒.๑ ผู้อำนวยการกอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม และผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรม ระดับ ๙

๒.๒ วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม นักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม
และนายช่าง

โดยให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งมีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๓๕ (๑) มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๐
แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรมซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายจักรมนต์ ฟ้าสุกวนิช)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม